

DISPOSITIVO DE SEÑALIZACIÓN, 1 CANAL MAXIMAT[®] TC1



- Dispositivo de alarma de 1 canal
- Para detección de desbordamiento o fugas
- Acepta los detectores MAXIMAT y MAXITOP
- Detección automática y control del bucle
- Sistema integrado de prueba de sensor
- Alarma acústica > 75 dB
- Alarma visual: LED
- Salida de relé para alarma externa

APLICACIONES

Señalización de estados de alarma para:

- Depósitos de almacenamiento de líquidos nocivos, no inflamables
- Estanques de recuperación
- Cualquier retención

DESCRIPCIÓN

El dispositivo MAXIMAT TC1 integra auto-diagnóstico, el seguimiento del detector conectado y tratamiento completo de las alarmas.

Conviene a nuestros detectores MAXIMAT y MAXITOP. El detector se conecta al TC1, recibiendo así la correspondiente alimentación.

A continuación se indican los diferentes datos de estado recogidos en el sistema de detección (3 LED):

- LED Amarillo  → Alarma declarada, no reseteada
- LED verde  → En operación, estado normal
- Led rojo  → Operativo. Funcionamiento correcto

Símbolos correspondientes

Su alarma acústica integrada (*en conformidad a las directivas ZG-ÜS*) permite alertar a un operador localmente.

Se resetea la alarma en la pantalla del TC1.

CÓDIGOS Y REFERENCIAS

| Código | Referencia | Descripción |
|---------|------------|--|
| 555 720 | TC1 | Convertidor 230 V AC, montaje mural, IP 65, 120x80x55 mm |

GlobalAgua
BAMO

Tel.: +34 914 983 236 - e-mail: comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

DISPOSITIVO DE
SEÑALIZACIÓN, 1 CANAL
MAXIMAT[®] TC1

02-12-2015

555 12 10 A


NIV

555-10

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| | |
|-----------------------|--|
| Alimentación: | 230 V AC \pm 10% , 50/60 Hz |
| Consumo: | Aprox. 2 VA / 2 W |
| Caja | Protección: IP65 (de acuerdo a EN 60 529) Material: Policarbonato Montaje: Mural |
| Temperatura | Ambiente: -20...+60°C |
| Entrada: | 1 detector (modelo MAXITOP o MAXIMAT) |
| Conexión eléctrica: | Conector de tornillos |
| Salida: | 1 contacto conmutado |
| Conmutación: | 230 V AC / 3 A |
| Indicadores | LED Amarillo: Alarma declarada, no reseteada LED verde: Operativo. Funcionamiento correcto LED rojo: Alarma en curso Alarma audible 75 dB |
| Elementos de control: | Tecla de reinicio de alarmas y de prueba del sistema |
| Marca CE : | Según directiva de baja tensión (2006/95/EC) y directiva sobre compatibilidad electromagnética (2004/108/EC) |

DIMENSIONES

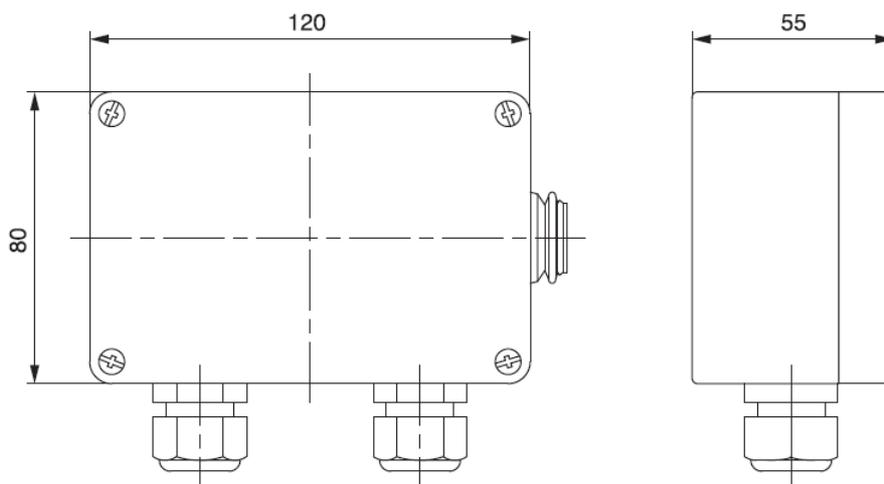

GlobalAgua
BAMO

Tel.: +34 914 983 236 - e-mail: comercial@globalaguaespana.com
www.bamo.es

DISPOSITIVO DE
SEÑALIZACIÓN, 1 CANAL
MAXIMAT[®] TC1

02-12-2015

555 I2 10 A

NIV

555-10